


Schließungen mittels FBF¹-Zylinder (Schließung CES 122728)

Bei der FBF-Schließung handelt es sich um ein Schließsystem der Feuerwehr Düsseldorf.

Zugänge, welche für die Feuerwehr bestimmt sind

Schließung "0": Schließung in Hoftoren, Gartentoren, Durchgängen, etc.. Sie wird dort hauptsächlich in Doppelschließungen oder Schlüsselschaltern für die Feuerwehr eingesetzt.
Der Schlüssel ist nur bei den Einsatzkräften der Feuerwehr (nicht Rettungsdienst) vorhanden und wird nicht an weitere Personen oder den Betreiber herausgegeben.

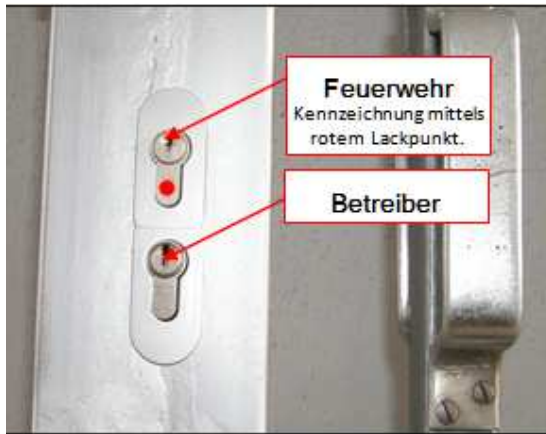

Beispiel Doppelschließung
(Ausführung Zylinder nebeneinander auch möglich)



Beispiel Schlüsselschalter mit Beschriftung

Ablauf

1. Sie bestellen den erforderlichen Zylinder Schließung „0“ bei unten genannter Bezugsquelle, sowie ein Hinweisschild „Feuerwehruzugang“ bzw. „Feuerwehruzufahrt“ bei einem Schildermacher ihrer Wahl. Hinweisschilder für die Feuerwehr müssen der DIN 4066-D1 entsprechen und mind. 594 x 210 mm groß sein. Weitere Informationen hierzu und zu evtl. weiter notwendigen Kennzeichnungen von Feuerwehruzufahrten erhalten Sie von unserer Abt. Vorbeugender Brandschutz, VB-Feuerwehr@duesseldorf.de.
2. Sie beauftragen einen Schlüsseldienst/Schlosser ihrer Wahl mit der Montage eines Doppelseinsteckschlusses oder Schlüsselschalters (je nach bauaufsichtlich geforderter Zugangsmöglichkeit).
3. Bei Doppelschließungen markieren Sie den Zylinder der Feuerwehr auf der Stirnseite dauerhaft mit einem roten Punkt (z. B. mittels rotem Lack). Bei Schlüsselschaltern bringen Sie auf der Blende eine Beschriftung (z. B. mittels wasserfesten Etiketten oder Gravur) an. Diese beinhaltet den Text „Feuerwehr“, sowie Hinweise auf die Öffnungsrichtung und eine evtl. vorhandene Öffnungsverzögerung nach der Betätigung des Schalters. Farbe und Schriftgrad sind frei wählbar (Lesbarkeit beachten).
4. Nach erfolgtem Umbau des Tores/der Tür und Montage des Hinweisschildes vereinbaren sie bitte einen Termin mit einem Mitarbeiter des Sachgebiets Strategische Planung, Einsatzorganisation unter feuerwehrplan@duesseldorf.de zur Montage des Zylinders. Vor dem Einbautermin testen Sie einen von der Bauform gleichen Schließzylinder. Nicht selten müssen noch Anpassungsarbeiten an der Anlage vorgenommen werden und machen zum vereinbarten Termin eine Montage vor Ort unmöglich.

Wichtiger Hinweis: Wir stellen Ihnen vor Ort nur den Schlüssel zum Selbsteinbau des Schließzylinders zur Verfügung. Halten Sie am vereinbarten Termin das benötigte Werkzeug bereit oder beauftragen Sie eine geeignete Person. Die Feuerwehr Düsseldorf führt keine handwerklichen Tätigkeiten aus.

Weitere Anwendungsgebiete und Unterschließungen

Schließung "1": Ausschließliche Verwendung für Feuerwehr-Bedienfelder (FBF), Feuerwehrranzeigetableaus (FAT) der Brandmeldetechnik sowie Halterungen von Leitern und Werkzeugen für die Feuerwehr. Der Schlüssel ist nicht für Betreiber erhältlich, aber BMA-Errichter verfügen über diesen (z. B. zur regelmäßigen Prüfung der Brandmeldeanlage bzw. der Leitern und Werkzeuge). Halbzylinder können ohne Schlüssel eingebaut werden.

Schließung "2": Orte, zu denen auch der Betreiber Zugang erhalten muss, z. B. um Unterlagen für die Feuerwehr (Pläne, Meldegruppenkarten, Lagerlisten, etc.) in den Planschränken an der Infostelle zu aktualisieren. **Der Schlüssel muss vom Betreiber mitbestellt werden.**

Bezugsquelle

Fa. Walter Steinrück GmbH & Co. KG, Hoffeldstraße 100, 40235 Düsseldorf
Telefon: 02 11 / 69 05 - 0, Webshop: <http://www.steinrueck.de>