



## **GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN DER FEUERWEHR DÜSSELDORF AN SCHLEUSEN (FEUERWEHRZUFahrTEN) BEI VERANSTALTUNGEN IM FREIEN**

Dieses Merkblatt informiert Sie über die grundsätzlichen Anforderungen, welche die Feuerwehr in Bezug auf eine ausreichende Gestaltung und Kennzeichnung von Schleusen (Feuerwehruzufahrten) auf Ihrem Veranstaltungsgelände stellen. Es soll Ihnen als Veranstalter bereits in der Planung helfen, eine geeignete und auf Ihre Veranstaltung abgestimmte Schleusenkennzeichnung zu realisieren.

### **Grundsätzliche Anforderungen an eine Ausgangskennzeichnung**

Die Kennzeichnung von Schleusen soll grundsätzlich in Anlehnung an die DIN 4066 erfolgen.


Die Landeshauptstadt Düsseldorf – Amt für Verkehrsmanagement hält hierfür die notwendigen Banner (Kennzeichnung –Feuerwehruzufahrt) vor und unterstützt Sie ggf. nach Beauftragung durch den Veranstalter bei der Montage.

Darüber hinaus gelten ebenfalls folgende Anforderungen:

- Die Durchfahrtsbreite muss **mindestens 3,50m** betragen
- Die Schleuse muss für anfahrende Einsatzmittel von Feuerwehr und Rettungsdienst dauerhaft erkennbar sein



Bild: Beispiel einer Schleusenkenzeichnung – bei Veranstaltungen mit erhöhtem Publikumsaufkommen

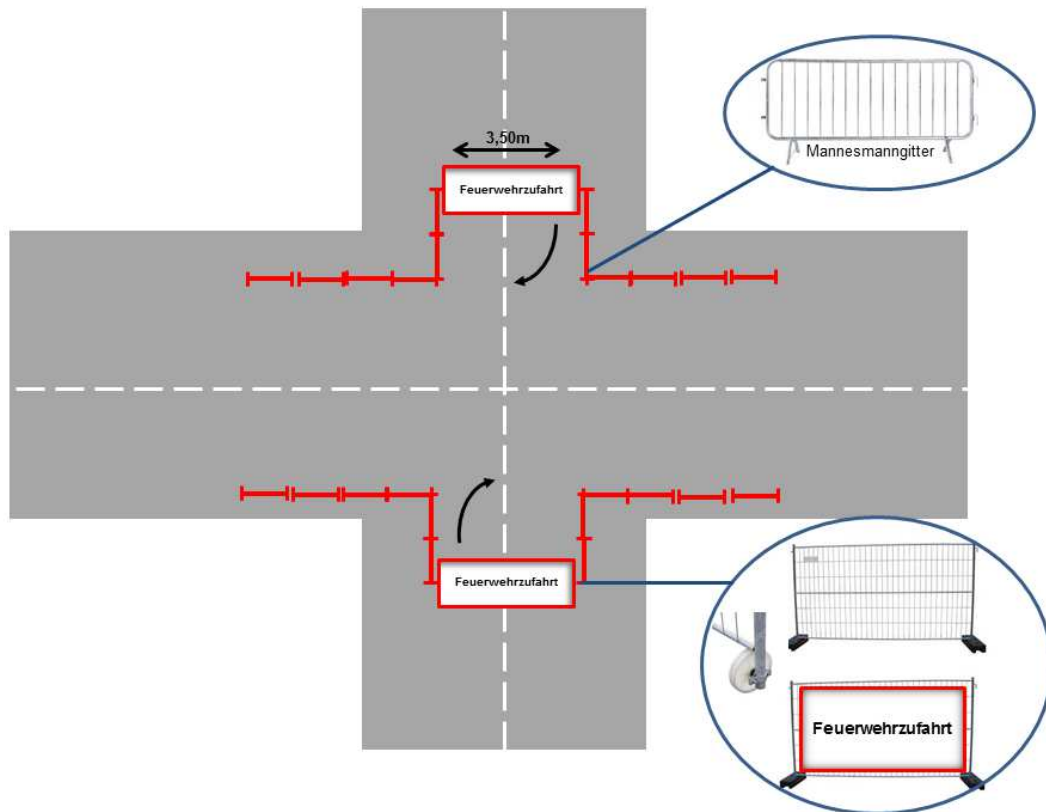

### **Ansprechpartner der Feuerwehr Düsseldorf**

Eine Beratung durch Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf zu allgemeinen und speziellen Fragestellungen rund um das Thema Veranstaltungen ist generell per Email oder Telefon möglich.

Hotline Veranstaltungen: 0211-89 20888

Ansprechpartner: Herr Brüls

Herr Uhr

Herr Grunewald

Email: [feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de](mailto:feuerwehr.veranstaltungen@duesseldorf.de)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung.

Ihre Feuerwehr Düsseldorf